

**EGE-175-2022**

Lima, 31 de mayo de 2022

**Señores:** Ministerio de Energía y Minas  
**Atención:** Sr. Juan Orlando Cossio Williams  
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad  
**Asunto:** Cargos de ingreso a Gobierno Regional y Municipalidades Provinciales/Distritales de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) del Proyecto “Central Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV”

Presente. -

Por medio de la presente, la Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A. (EGEYSA), debidamente representada por su Gerente General, el Sr. Gelsbing Giovanni Villafuerte Araoz, tiene el agrado de dirigirse ante Ud., a fin de hacer entrega de los cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del EIA-sd de nuestro Proyecto, los cuales fueron entregados a las autoridades listadas líneas abajo.

1. Gobierno Regional de Arequipa
2. Municipalidad Provincial de Arequipa
3. Municipalidad de Jacobo Hunter
4. Municipalidad de La Joya
5. Municipalidad de Socabaya
6. Municipalidad de Tiabaya
7. Municipalidad de Uchumayo
8. Municipalidad de Vitor
9. Municipalidad de Yarabamba

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Gelsbing Villafuerte Araoz  
Gerente General  
Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A.



## MESA DE PARTES VIRTUAL

**Documento:** 4662182

**Expediente:** 3007643

**Fecha:** 2022-05-30

**Hora:** 12:17:48



### I. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO

**Nombre:** TUME FUENTES LILA AZUCENA

**Cargo:** Asistente de Proyecto

**DNI/CE:** 71075413

**Teléfono:** 956976919

**Correo Electrónico:** ltume@acres.com.pe

### II. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO PRESENTADO

**Documento:** CARTA

**Número:** 156

**Siglas:** EGE-156-2022

**Fecha del documento:** 2022-05-30

**Archivo:** EGE-156-2022.pdf

**Folios:** 5

**Asunto:** Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado EIA-sd del Proyecto Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV

**Observaciones:**

Para consultar el estado de su documento, puede ingresar a la **Mesa de Partes Virtual** y acceder a la opción **Consulta de documento** en la barra superior.

También puede acceder directamente desde el siguiente enlace: <https://mpv.regionarequipa.gob.pe/consulta>

**Nota.-** Se usarán los datos consignados como teléfono y correo para comunicación

mpv.regionarequipa.gob.pe

**MESA DE PARTES VIRTUAL**  
MÓDULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Q CONSULTA DE DOCUMENTO PORTAL WEB

**Información**

Los plazos serán computados dependiendo la hora de presentación:

- Entre las 00:00 horas y las 07:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día con registro de hora 8:00 am.
- Después de las 16:00 horas hasta las 23:59 horas, se considerarán presentados el día hábil siguiente con registro de hora 8:00 am.
- Los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente, con registro de hora 8:00 am.

**Importante**

Debe tener en cuenta que será responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presente. Estos tienen carácter de declaración jurada.

Nota: En caso se presente alguna observación a su documento, se le notificará al correo electrónico que especificó.

**Datos del documento**

Tipo de documento \* CARTA Número 156 Siglas EGE-156-2022

Fecha del documento \* 30/05/2022 Folios \* 5

Asunto \* Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado

Archivo PDF (Adjuntar documentos en un solo archivo, max. 5MB) \*  
 EGE-156-2022.pdf ✔ Documento cargado correctamente (5 páginas)

Agregar enlace a documento cargado en servicio en la nube

Observaciones (Max. 60 caracteres)  
 Ingrese las observaciones

25°C Soleado 12:15 30/05/2022

mpv.regionarequipa.gob.pe/index.php

**MESA DE PARTES VIRTUAL**  
MÓDULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Q CONSULTA DE DOCUMENTO PORTAL WEB

**Documento presentado**

Documento: CARTA N°156 EGE-156-2022  
 Ingresado en SGD N° 4662182  
 Expediente N° 3007643  
 Número de folios 5  
 Fecha presentación: 2022-05-30 12:17:48  
 Firmado: TUME FUENTES LILA AZUCENA  
 Cargo: Asistente de Proyecto

Nota: En caso se presente alguna observación a su documento, se le notificará al correo electrónico que especificó.

**Datos del documento**

Tipo de documento \* Seleccione una opción Número S/N Siglas Sin siglas

Fecha del documento \* Folios \* Escriba el número total de páginas del documento. Si incluye

25°C Soleado 12:18 30/05/2022

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

## FORMULARIO MESA DE PARTES VIRTUAL

 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA</b>	
<b>FECHA:</b> 2022-05-30 12:25:20	<b>FUT Nro.</b>
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA</b>	<b>013451-2022</b>

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO</b>			
<b>Nombre:</b>	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA YURAMAYO S.A.		
<b>Dirección:</b>	AV. LOS INCAS 172, QUINTO PISO - SAN ISIDRO		
<b>DNI/CE:</b>	71075413	<b>Teléfono - email:</b>	956976919 / ltume@acres.com.pe

<b>2. DATOS DEL DOCUMENTO</b>			
<b>T. Procedimiento:</b>	PROCEDIMIENTOS+INSTITUCIONALES		
<b>T. Documento:</b>	Carta		
<b>N° Documento:</b>	EGE-157-2022	<b>N° Folios:</b>	5
<b>Petitorio:</b>			
CARTA CON CARGOS DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			
<b>Fundamentos del Petitorio:</b>			
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto ?Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV?.			

muniarequipa.gob.pe/oficina-virtual/mesa-partes/vista\_mesapartes.php

**TIPO DE PROCEDIMIENTO (OBLIGATORIO):**  
Procedimientos Interinstitucionales

**TIPO DE DOCUMENTO (OBLIGATORIO):**  
Carta

**N° DOCUMENTO:**  
EGE-157-2022 ✓

**N° FOLIOS:**  
5 ✓

**PETITORIO (OBLIGATORIO):**  
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica"

**FUNDAMENTOS DEL PETITORIO:(OBLIGATORIO):**  
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV".

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**  
Elegir archivos EGE-157-2022.pdf

EGE-157-2022.pdf 2834.83 KB

IMPORTANTE: POR LA PRESENTE DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS Y COMPLETOS ESTANDO EN CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES

25°C Soleado 12:24 30/05/2022

muniarequipa.gob.pe/oficina-virtual/mesa-partes/vista\_mesapartes.php

**DOMICILIO:(OBLIGATORIO)**  
Av. Los Incas 172, quinto piso - San Isidro ✓

**TELÉFONO:(OBLIGATORIO)**  
956976919 ✓ ltume@acres.com.pe ✓

**2. DATOS DEL DOCUMENTO**

**TIPO DE PROCEDIMIENTO (OBLIGATORIO):**  
Procedimientos Interinstitucionales

**TIPO DE DOCUMENTO (OBLIGATORIO):**  
Carta

**N° DOCUMENTO:**  
EGE-157-2022 ✓

**N° FOLIOS:**  
5 ✓


**PETITORIO (OBLIGATORIO):**  
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica"

**FUNDAMENTOS DEL PETITORIO:(OBLIGATORIO):**  
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV".

www.muniarequipa.gob.pe dice  
Los datos se registraron correctamente con Código de atención: 013451-2022  
Aceptar


25°C Soleado 12:25 30/05/2022

# MUNICIPALIDAD DE JACOBO HUNTER

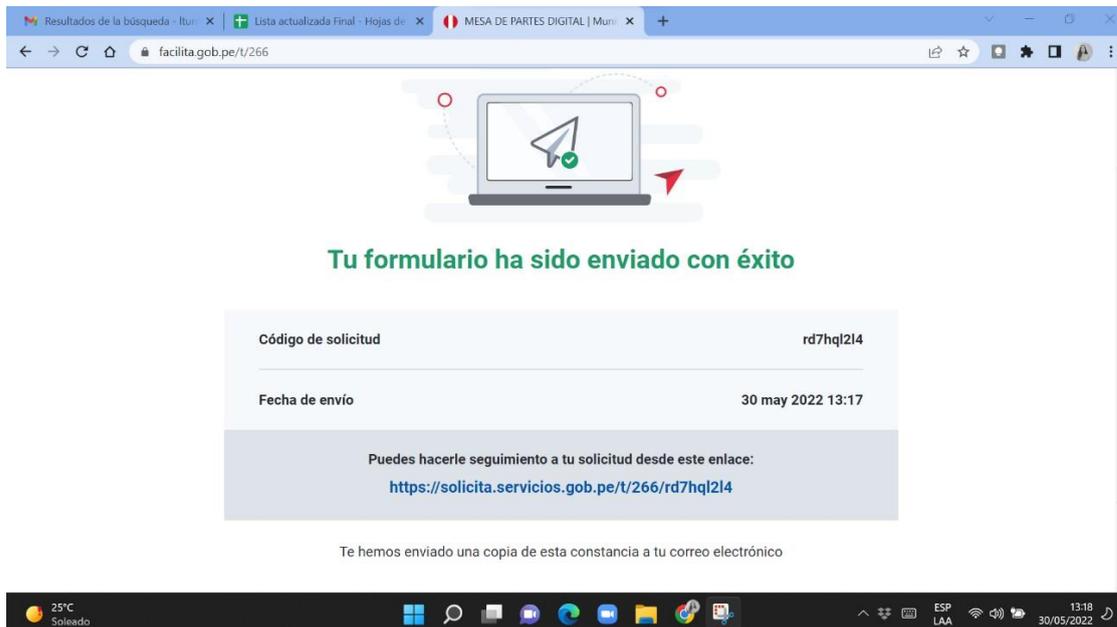

Resultados de la búsqueda - Itun - x | Lista actualizada Final - Hojas de - x | MESA DE PARTES DIGITAL | Muni - x +

facilita.gob.pe/t/266

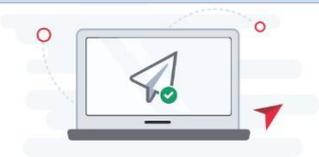

## Tu formulario ha sido enviado con éxito

Código de solicitud	rd7hq1214
Fecha de envío	30 may 2022 13:17

Puedes hacerle seguimiento a tu solicitud desde este enlace:  
<https://solicita.servicios.gob.pe/t/266/rd7hq1214>

Te hemos enviado una copia de esta constancia a tu correo electrónico

25°C Soleado

ESP LAA

13:18 30/05/2022



Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

---

**Fwd: Se ha registrado una nueva solicitud para MESA DE PARTES DIGITAL/EXP. 5768**

1 mensaje

---

**mesadepartes@munihunter.gob.pe** <mesadepartes@munihunter.gob.pe>  
Para: ltume@acres.com.pe, sgdu@munihunter.gob.pe

30 de mayo de 2022, 14:09

----- Mensaje Original -----

Asunto: Se ha registrado una nueva solicitud para MESA DE PARTES DIGITAL

Fecha: 2022-05-30 1:18 pm

De: [admin@facilita.gob.pe](mailto:admin@facilita.gob.pe)

Destinatario: [mesadepartes@munihunter.gob.pe](mailto:mesadepartes@munihunter.gob.pe)

Se registró una respuesta para la solicitud MESA DE PARTES DIGITAL. El código es rd7hql2l4 [1] .

Links:

-----

[1] <https://solicita.servicios.gob.pe/admin/formularios/266/respuestas/340420>

30/5/22, 15:46

Correo de acres.com.pe - Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA



Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

---

## Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA

1 mensaje

Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

30 de mayo de 2022, 12:44

Para: [alcaldia@municipalidadlajoya.gob.pe](mailto:alcaldia@municipalidadlajoya.gob.pe), [prensa.mdlj@gmail.com](mailto:prensa.mdlj@gmail.com), [mesadepartvirtualmdlj@gmail.com](mailto:mesadepartvirtualmdlj@gmail.com)

Cc: Stefano Castañeda <[scastaneda@acres.com.pe](mailto:scastaneda@acres.com.pe)>

Estimados,

Le saluda Lila Tume, trabajo para la Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo (EGEYSA), la cual se encuentra en etapa de estudios de su Proyecto Central Solar Fotovoltaica Yuramayo 245 MW y Línea de Transmisión 220 kV.

El motivo de mi mensaje es para hacerle llegar la **Carta de cargos de la publicación en diarios de la Audiencia Pública** en el marco del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado de nuestro proyecto.

Le agradecería mucho poder confirmar la recepción de la presente carta.

Saludos cordiales,



**Lila Tume Fuentes**

Av. Los Incas 172, piso 5

San Isidro, Lima - Perú

+511 500 6667

[www.acres.com.pe](http://www.acres.com.pe)

---

 **EGE-159-2022.pdf**  
2835K



## SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

© 2021 Municipalidad Distrital de la Joya. [hcbssystem Peru eirl](http://hcbssystem Peru eirl)



### MESA DE PARTES VIRTUAL

Seleccione DNI / RUC: \*

Número de Documento DNI / RUC \*

Razón Social / Nombres y Apellidos: \*

Número de teléfono / Celular \*

E-mail

A quien dirige su documento: \*

Tipo de Documento \*

Número de Documento (con siglas) \*

Número de Folios \*

Breve descripción de su documento. \*

**Adjuntar Archivos**

EGE-159-2022.pdf



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SOCABAYA  
R.U.C. N°: 20190520286

30/05/2022  
14:18

**00007574**



**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA YURAMAYO S.A. - EGEY S.A.**  
**Telefono: 960435357 Correo electronico: ltume@acres.com.pe**  
**Direccion: AV. PAZ SOLDAN ESQ. LOS INCAS 5TO PISO NRO. SN**  
**LIMA - LIMA - SAN ISIDRO**

**Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto ?Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV?**

**CARTA - EGE-163**

**\*\*\*5**

Recibo por: VALDEZ CCAMI JOSSELIM PAMELA

Enviado a: GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS

Observaciones: MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA.

---

iuvade.com/mesa-partes-virtual-socabaya/

### DATOS DEL REMITENTE

Tipo de documento: \*  
DNI

Numero de documento: \*  
20604899517

Nombres o Razon social: \*  
Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A.

Dirección o Domicilio fiscal: \*  
Av. Los Incas 172, San Isidro.

Correo electrónico: \*  
ltume@acres.com.pe

Telefono o Celular: \*  
960435357

Acepto recibir boletines e informacion de la institucion

Ingrese el código mostrado:  
2e684e

### DATOS DEL DOCUMENTO

Asunto - Sumilla - Petitorio: \*  
Carta con cargos de publicación en diarios

Observaciones:  
Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV"

Archivo(s) del documento: \*  
Elegir archivos EGE-163-2022.pdf

Los documentos a adjuntar deberán estar en formato PDF, WORD o JPG y no deberán pesar más de 15 MB

**Horario de atención**  
08:00 am a 03:45 pm  
**Abierto ahora**

**ENVIAR DOCUMENTO**

iuvade.com/mesa-partes-virtual-socabaya/

Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A.

Dirección o Domicilio fiscal: \*  
Av. Los Incas 172, San Isidro.

Correo electrónico: \*  
ltume@acres.com.pe

Telefono o Celular: \*  
960435357

Acepto recibir boletines e informacion de la institucion

Ingrese el código mostrado:  
2e684e

Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV"

Archivo(s) del documento: \*  
Elegir archivos EGE-163-2022.pdf

Los documentos a adjuntar deberán estar en formato PDF, WORD o JPG y no deberán pesar más de 15 MB

**Horario de atención**  
08:00 am a 03:45 pm  
**Abierto ahora**

**ENVIANDO DOCUMENTO ...**

**ENVIAR DOCUMENTO**

**NOTA IMPORTANTE:** TODO TRÁMITE DIRIGIDO A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y LAS SUBGERENCIAS DE OBRAS PUBLICAS, DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, LIQUIDACIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA, DEBEN SER REALIZADAS DE FORMA FÍSICA

(\*) Campos obligatorios

Desarrollado por IUVADE

iuvade.com/mesa-partes-virtual-socabaya/

Dirección o Domicilio fiscal: \*

Correo electrónico: \*  
ltume@acres.com.pe

Telefono o Celular: \*

Acepto recibir boletines e informacion de la institucion

Ingrese el código mostrado:  
2e684e

Archivo(s) del documento: \*  
Elegir archivos Ninguno archivo selec.

Los documentos a adjuntar deberán estar en formato PDF, WORD o JPG y no deberán pesar más de 15 MB

**EL FORMULARIO FUE ENVIADO CON EXITO**

**ACEPTAR**

**Horario de atención**  
08:00 am a 03:45 pm  
**Abierto ahora**

**ENVIAR DOCUMENTO**

**NOTA IMPORTANTE:** TODO TRÁMITE DIRIGIDO A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y LAS SUBGERENCIAS DE OBRAS PUBLICAS, DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, LIQUIDACIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA, DEBEN SER REALIZADAS DE FORMA FÍSICA

(\*) Campos obligatorios

Desarrollado por IUVADE

**MUNICIPALIDAD DE TIABAYA**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
TIABAYA  
R.U.C. N°: 20171312222

**00004391**

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA YURAMAYO S.A. - EGEY S.A.  
CARTA CON CARGOS DE PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES DE  
LA AUDIENCIA PUBLICA DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL  
SEMI DETALLADO (EIA-SD) DEL PROYECTO " CENTRAL SOLAR  
FOTOVOLTAICA YURAMAYA DE 245 MW Y LINE ADE TRANSMISION DE  
220KV"**

**CARTA - EGE-161-2022**

**\*\*\*7**

Recibo por: RIVERA APAZA DE BEJARANO ROSARIO  
Enviado a: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

30/05/2022  
15:55



← → ↻ 🏠 No es seguro | munitiabaya.gob.pe/plataforma/contact.html

## 2. DATOS DEL DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO (OBLIGATORIO):  # DOCUMENTO:  # FOLIOS:

ASUNTO (OBLIGATORIO):

FUNDAMENTACION DEL PEDIDO(OBLIGATORIO):

DOCUMENTOS ADJUNTO  EGE-161-2022.pdf

IMPORTANTE: DECLARO que los datos consignados en el presente los realizo con caracter de DECLARACION JURADA de conformidad con el Art. 33. Num 3 del TUO de la ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General(D.S N 006-2017-JUS)

25°C Soleado 13:08 30/05/2022

← → X 🏠 No es seguro | munitiabaya.gob.pe/plataforma/mesadepartes/enviar.php

www.munitiabaya.gob.pe dice

Formulario enviado exitosamente, le responderemos lo mas pronto posible.

25°C Soleado 13:09 30/05/2022

Esperando caché.

25°C Soleado 13:09 30/05/2022



Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

RPTA

2 mensajes

Mesa de Partes <mesadepartes@munitiabaya.gob.pe>  
Para: "ltume@acres.com.pe" <ltume@acres.com.pe>

30 de mayo de 2022, 15:43

ENVIO FOTO DE LO QUE INGRESO POR MESA DE PARTES VIRTUAL EN LOS 03 ENVIOS NUEVOS. GRACIAS

Enviado desde Correo para Windows

De: ltume@acres.com.pe  
Enviado: lunes, 30 de mayo de 2022 15:40  
Para: mesadepartes@munitiabaya.gob.pe  
Asunto: Contacto

Documento: 20604899517  
Nombre: Empresa de Generaci3n El3ctrica Yuramayo S.A.  
Direccion: Av. Los Incas 172, San Isidro.  
Email: ltume@acres.com.pe  
Telefono: 956976919  
Tipo de Documento: CARTA  
Nº de Documento: EGE-161-2022  
Folios: 5  
Asunto: Carta con cargos de publicaci3n en diarios oficiales de la Audiencia P3blica del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y L3nea de Transmisi3n de 220 kV"  
Mensaje: Carta con cargos de publicaci3n en diarios oficiales de la Audiencia P3blica del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y L3nea de Transmisi3n de 220 kV"

Mesa de Partes <mesadepartes@munitiabaya.gob.pe>  
Para: "ltume@acres.com.pe" <ltume@acres.com.pe>

30 de mayo de 2022, 15:43

[El texto citado est3 oculto]



30/5/22, 15:48

Correo de acres.com.pe - Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA



Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

---

## Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA

1 mensaje

Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

30 de mayo de 2022, 13:06

Para: mesadepartesuchumayo@gmail.com

Cc: Stefano Castañeda <scastaneda@acres.com.pe>

Estimados,

Le saluda Lila Tume, trabajo para la Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo (EGEYSA), la cual se encuentra en etapa de estudios de su Proyecto Central Solar Fotovoltaica Yuramayo 245 MW y Línea de Transmisión 220 kV.

El motivo de mi mensaje es para hacerle llegar la **Carta de cargos de la publicación en diarios de la Audiencia Pública** en el marco del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado de nuestro proyecto.

Le agradecería mucho poder confirmar la recepción de la presente carta.

Saludos cordiales,



**Lila Tume Fuentes**

Av. Los Incas 172, piso 5

San Isidro, Lima - Perú

+511 500 6667

[www.acres.com.pe](http://www.acres.com.pe)

---

 **EGE-160-2022.pdf**  
2835K

30/5/22, 15:37

Correo de acres.com.pe - Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA



Lila Tume <ltume@acres.com.pe>

---

## Carta de Cargos de Publicación en diarios de la Audiencia Pública - EGEYSA

---

Lila Tume <ltume@acres.com.pe>  
Para: municipiodevitor@hotmail.com  
Cc: Stefano Castañeda <scastaneda@acres.com.pe>

30 de mayo de 2022, 12:36

Estimados,

Le saluda Lila Tume, trabajo para la Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo (EGEYSA), la cual se encuentra en etapa de estudios de su Proyecto Central Solar Fotovoltaica Yuramayo 245 MW y Línea de Transmisión 220 kV.

El motivo de mi mensaje es para hacerle llegar la carta de cargos de la publicación en diarios de la Audiencia Pública en el marco del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado de nuestro proyecto.

Le agradecería mucho poder confirmar la recepción de la presente carta.

Saludos cordiales,



**Lila Tume Fuentes**  
Av. Los Incas 172, piso 5  
San Isidro, Lima - Perú  
+511 500 6667  
[www.acres.com.pe](http://www.acres.com.pe)

---

**EGE-158-2022.pdf**  
2835K

# MUNICIPALIDAD DE YARABAMBA

← → ↻ 🏠 iuvade.com/mesa-partes-virtual-yarabamba/

<b>DATOS DEL REMITENTE</b>		<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>
Tipo de documento: *	Numero de documento: *	Asunto - Sumilla - Petitorio: *
RUC	20604899517	Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia
Nombres o Razon social: *		Atencion:
Empresa de Generación Eléctrica Yuramayo S.A.		Sr. José Francisco Álvarez Málaga - Alcalde Distrital
Direccion o Domicilio fiscal: *		Observaciones:
Av. Los Incas 172, San Isidro.		Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV"
Correo electronico: *	Telefono o Celular: *	Archivo(s) del documento: *
ltume@acres.com.pe	960435357	Elegir archivos   EGE-164-2022.pdf
Los documentos a adjuntar deben estar en formato PDF, WORD o JPG y no deben pesar mas de 20MB cada uno.		
<input checked="" type="checkbox"/> Acepto recibir boletines e informacion de la institucion		

25°C Soleado 13:25 30/05/2022

← → ↻ 🏠 iuvade.com/mesa-partes-virtual-yarabamba/

Direccion o Domicilio fiscal: *	Observaciones:
Av. Los Incas 172, San Isidro.	Carta con cargos de publicación en diarios oficiales de la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) del Proyecto "Central Solar Fotovoltaica Yuramayo de 245 MW y Línea de Transmisión de 220 kV"
Correo electronico: *	Telefono o Celular: *
ltume@acres.com.pe	960435357
Archivo(s) del documento: *	
Elegir archivos   EGE-164-2022.pdf	
Los documentos a adjuntar deben estar en formato PDF, WORD o JPG y no deben pesar mas de 20MB cada uno.	
<input checked="" type="checkbox"/> Acepto recibir boletines e informacion de la institucion	
<b>ENVIANDO DOCUMENTO ...</b>	
	Ingrese el código mostrado: 809e23
<input type="button" value="ENVIAR DOCUMENTO"/>	
(*) Campos obligatorios	
Desarrollado por IUVADE	

25°C Soleado 13:26 30/05/2022

← → ↻ 🏠 iuvade.com/mesa-partes-virtual-yarabamba/

Direccion o Domicilio fiscal: *	Observaciones:
Correo electronico: *	Telefono o Celular: *
Archivo(s) del documento: *	
Elegir archivos   Ninguno archivo selec.	
Los documentos a adjuntar deben estar en formato PDF, WORD o JPG y no deben pesar mas de 20MB cada uno.	
<input checked="" type="checkbox"/> Acepto recibir boletines e informacion de la institucion	
<b>EL FORMULARIO FUE ENVIADO CON EXITO</b>	
	Ingrese el código mostrado: <input type="text"/>
<input type="button" value="ACEPTAR"/>	
<input type="button" value="ENVIAR DOCUMENTO"/>	
(*) Campos obligatorios	
Desarrollado por IUVADE	